

DSP-1

Heno dryck & städpanel

Artikelnummer: RD000-04

RSK-nummer: 439 89 68

1. Viktig information
2. Rörinstallation
3. Montering av panel
4. Anslutning av vattenrör
5. Skruvinfästningar




1. Viktig information

- Bipackade föravstängningar bör användas för att underlätta service i framtiden.
- Max varmvattentemperatur 70 °C, rekommenderad temperatur 55 °C.
- Max statiskt tryck 10 bar, rekommenderat arbetstryck 1-5 bar.

2. Rörinstallation

- Se till att rördragningen förhindrar ansamling av instängd luft i systemet.
- Rörledningarna till panelen ska klamras och fixeras mot vägg för stabilt stöd.
- Tilloppsledningarnas rördragning ska göras så att det blir så liten effekt som möjligt på de dynamiska trycken i blandarens inloppsledningar när andra tappställen används.
- Spola alltid igenom rörledningarna innan de ansluts till duschpanelen.

3. Montering av panel

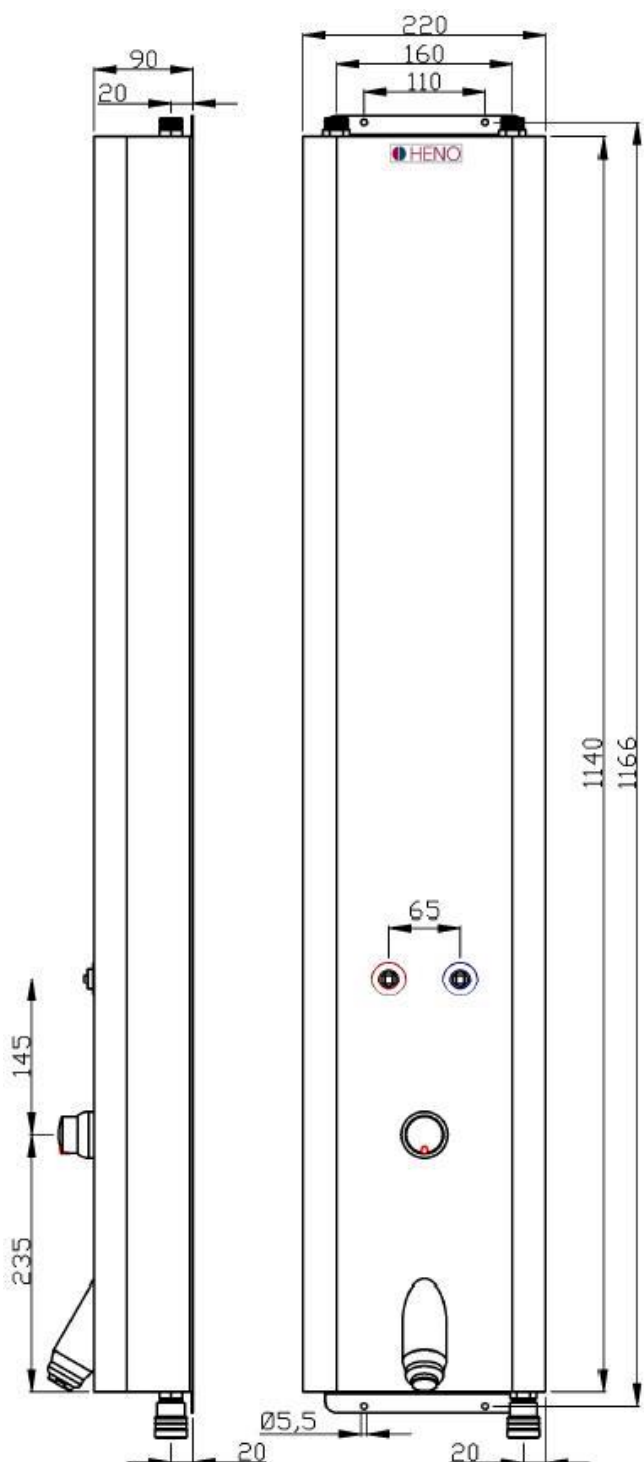

1. Anslutningen mellan panelens utvändiga R15-gänga och avstängnings-ventilen ska ske med planpackning eller annan gängtätning. Rörsystemet ansluts mot avstängningsventilens 15 mm klämringskoppling (se avsnitt 4).
2. Inlopp för varmt och kallt vatten är cc160.
3. Rekommenderad monteringshöjd är att tryckknapp är på 1100 mm över färdigt golv.
4. På panelens ovan och undersida finns 4 st. monteringshål enligt följande:
L: 1166, B: 110mm.
5. Borra och plugga enligt avsnitt skruvfästningar (se avsnitt 5). Använd enbart monteringsskruvar som är godkända för denna miljö.
6. Anslut inkommande vatten som är avsett för panelen. Kallt vatten ansluts på den högra inlopps nippeln och varmt vatten på den vänstra inloppsnippeln sett framifrån. Glöm ej använda medföljande föravstängningar.
7. För självstängande paneler så ska tryckventilen motioneras 3-5 gånger vid uppstart.
8. Täthetskontrollera alla anslutningar efter installation.

4. Anslutning av vattenrör

Panelen kan kopplas med kopparrör eller slang med slätande. (R15)

Använd stödhyllsa vid installation av mjuka kopparrör.

Vid installation av PEX-rör används stödhyllsa avsedd för PEX-rör med stor krage för montage.

Ballofixen ska ej smörjas.

Drå åt mutter för hand därefter med skiftnyckel enligt tabell nedan

Alla delar av installationen ska vara typgodkända

ANTAL VARV EFTER HANDÅTDRAGNING					
Dimension [mm]	Kopparrör	Tunnväggigt Stål	Förkromad Kopparrör	PEX rör	Nyckelvidd
15	3/4	3/4	3/4	3/4	24

5. Skruvfästningar

Skruvfästningar ska göras i betong eller annan massiv konstruktion, träreglar, träkortlingar eller i konstruktion som är provad och godkänd för infästning, till exempel skivkonstruktion. Se exempel på godkända konstruktioner på säkervatten.se.

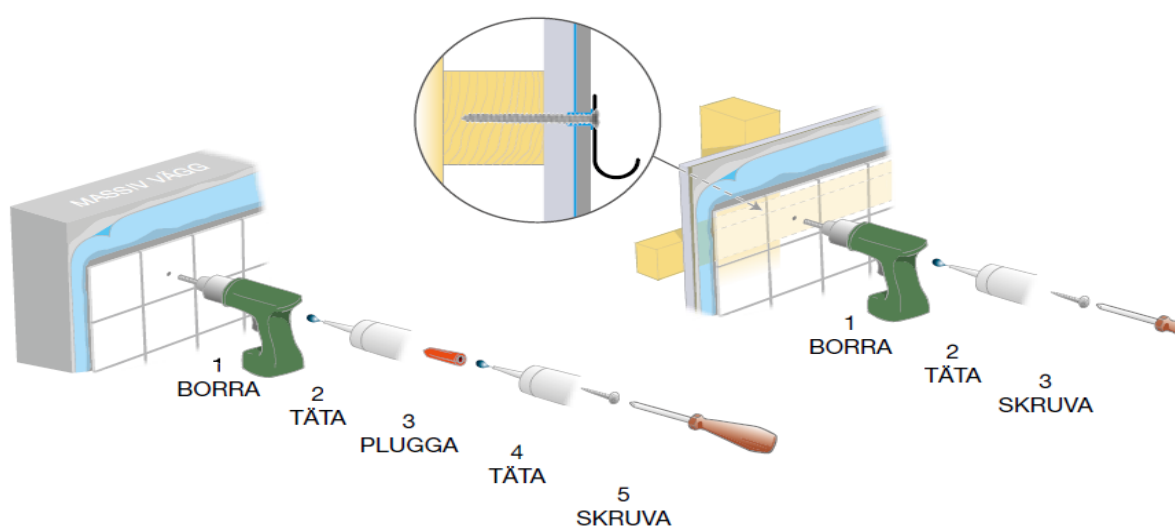


Fig. 3.4.1. Skruvfästning i betong och trä.



Experterna på duschar och
tvättrumslösningar i publik miljö
sedan 1966

Grimstagatan 162 - 162 58 Vällingby

Tel 08-15 11 75

Mail: heno@heno.se

www.heno.se